


PLANILHA PARA CALCULO DA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO

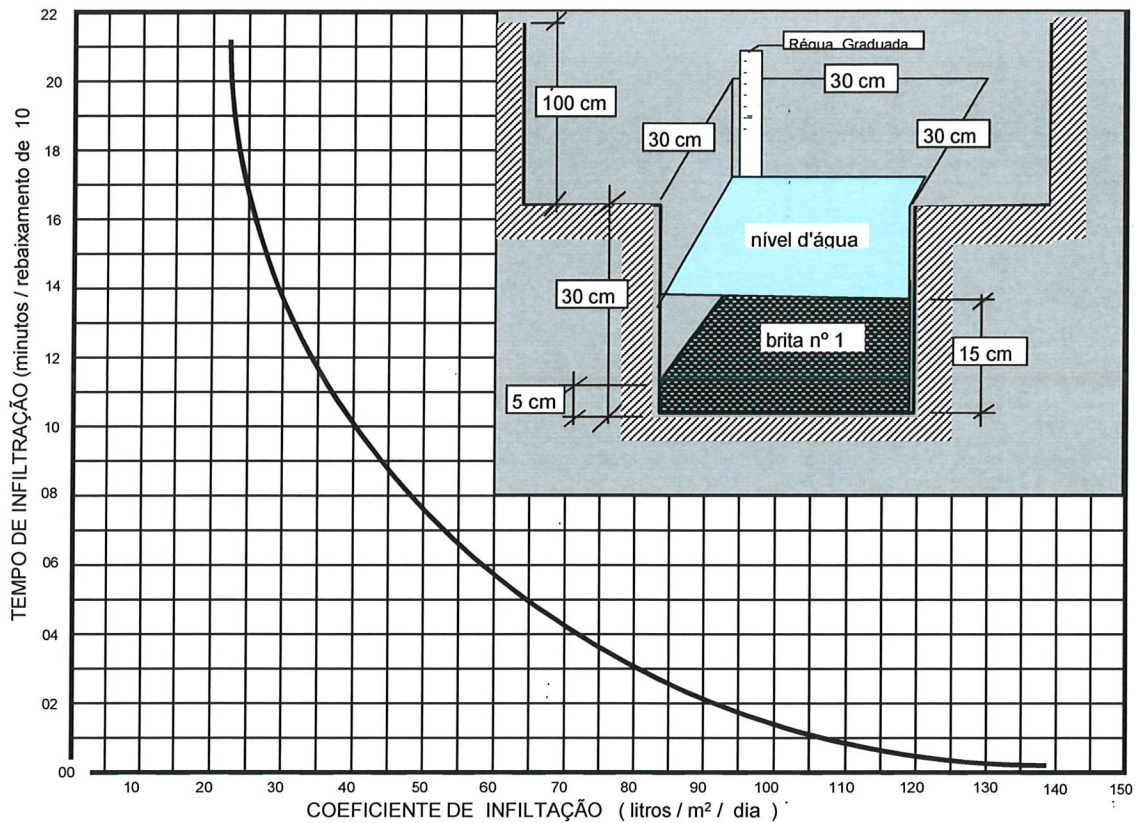

NBR - 7229/1982

RESULTADO DOS TESTES					
FURO (Nº)	1	2			
INTERVALO DE TEMPO P/ 1 cm (minutos)	1'23"	1'31"			
CAPACIDADE DE ABSORÇÃO (litros/m ² dia)	97,0	97,0			

#

CLIENTE: AGEHAB		
OBRA: Edificação Civil		
LOCAL: Campo Grande MS, Bairro Nova Lima quadra 35		
RESP. TÉC. : Paulo Bruschi CREA MS 2804/D	DATA: 7	FOLHA: 01/01

Ca

