


		Profundidade NA Inicial Final Inicial Final		N/E N/E N/E		Eng. Responsável: Paulo Bruschi Operador: Odair José		SPT 02 Ref. NBR 6484 Escala: 1:50 Revestimento: 0,0 Amostrador: 34,8mm Peso: 65 kg Altura de queda: 75 cm			
Data da Execução Inicial Final Inicial Final		Data Relatário: Inicial Final Inicial Final		Local: Campo Grande-MS, Jardim Inápolis, quadra 23		Observações		0,00 a 7,80 - Argila silteosa média marrom 7,80 a 12,45- Argila silteosa rija marrom			
Classificação do Material		Gráfico 1º e 2º penetrações 2º e 3º penetrações		20 40 60 80		20 40 60 80		NA Não encontrado			
Total (m) e 12,45 Camada (m)		Nº Golpes		1 2 3 1+2 2+3 Golpes cm Golpes cm NSPT cm		1 2 3 1+2 2+3 Golpes cm Golpes cm NSPT cm		1 2 3 1+2 2+3 Golpes cm Golpes cm NSPT cm			
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00		2 15 3 15 2 15 5 30 5 30 2 15 3 15 3 15 5 30 6 30 3 15 3 15 3 15 6 30 6 30 3 15 4 15 3 15 7 30 7 30 3 15 3 15 4 15 6 30 7 30 4 15 4 15 4 15 8 30 8 30 4 15 4 15 5 15 8 30 9 30 5 15 5 15 6 15 10 30 11 30 6 15 6 15 7 15 12 30 13 30 7 15 6 15 7 15 13 30 13 30 7 15 6 15 7 15 13 30 13 30		5 30 5 30 6 30 6 30 7 30 7 30 8 30 9 30 9 30 11 30 13 30 13 30 13 30		5 30 5 30 6 30 6 30 7 30 7 30 8 30 9 30 9 30 11 30 13 30 13 30 13 30		5 30 5 30 6 30 6 30 7 30 7 30 8 30 9 30 9 30 11 30 13 30 13 30 13 30		5 30 5 30 6 30 6 30 7 30 7 30 8 30 9 30 9 30 11 30 13 30 13 30 13 30	
Observações:		LAVAGEM POR TEMPO		TEMPO DE PARA 10" 10" 10"		10" 10" 10"		10" 10" 10"			
Nº		Descrição das Revisões		Data		Conferido		Data			
Execução:		31/07/2017		31/07/2017		31/07/2017		31/07/2017			
Data:		31/07/2017		31/07/2017		31/07/2017		31/07/2017			
Conferido:		31/07/2017		31/07/2017		31/07/2017		31/07/2017			
Data:		31/07/2017		31/07/2017		31/07/2017		31/07/2017			
Aprovado:		31/07/2017		31/07/2017		31/07/2017		31/07/2017			
Data:		31/07/2017		31/07/2017		31/07/2017		31/07/2017			

[illegible]

PLANILHA PARA CALCULO DA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO

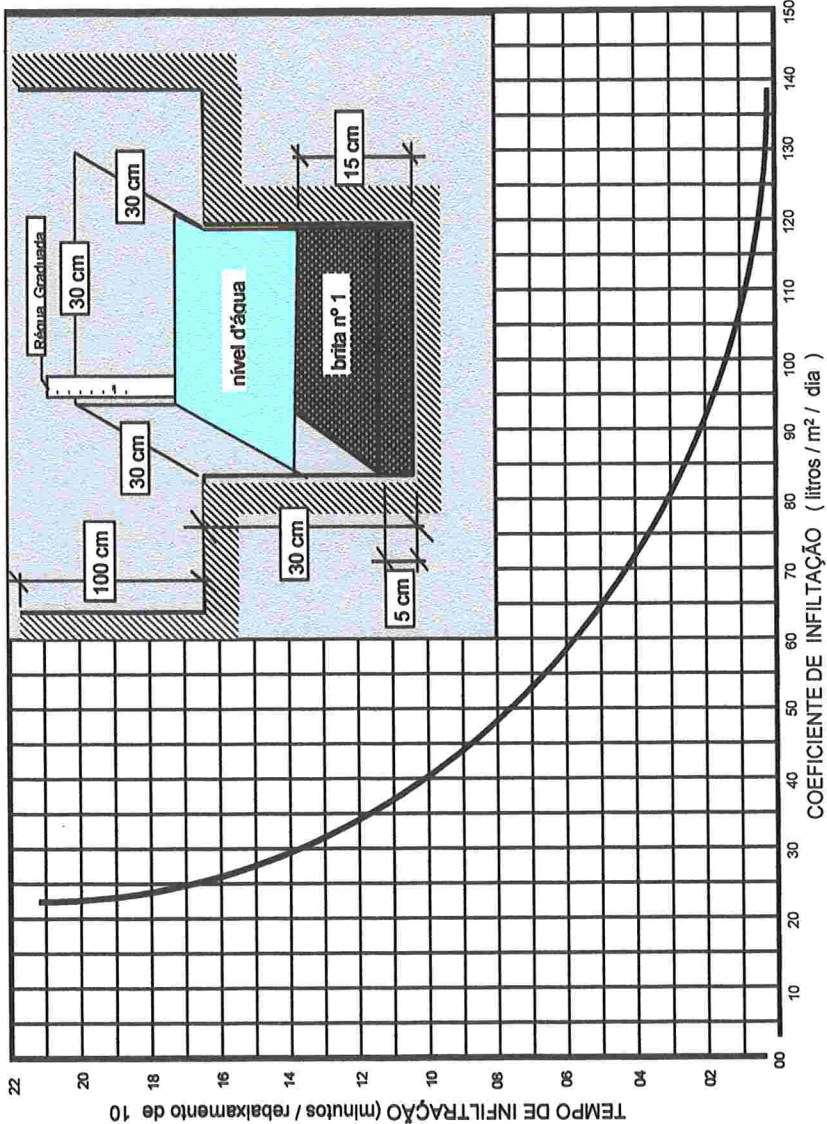

RESULTADO DOS TESTES			
FUO	(Nº)	1	2
INTERVALO DE TEMPO P/ 1 cm	(minutos)	4'15"	4'07"
CAPACIDADE DE ABSORÇÃO	(litros/m² dia)	75,0	75,0

CLIENTE:	AGEHAB
OBRA:	Edificação Civil
LOCAL:	Campo Grande MS, Jardim Inápolis, quadra 23
RESP. TÉC. :	Paulo Bruschi
	CREA MS 2804/D
DATA	Jul/2017
FOLHA	01/01